


PODDASZE



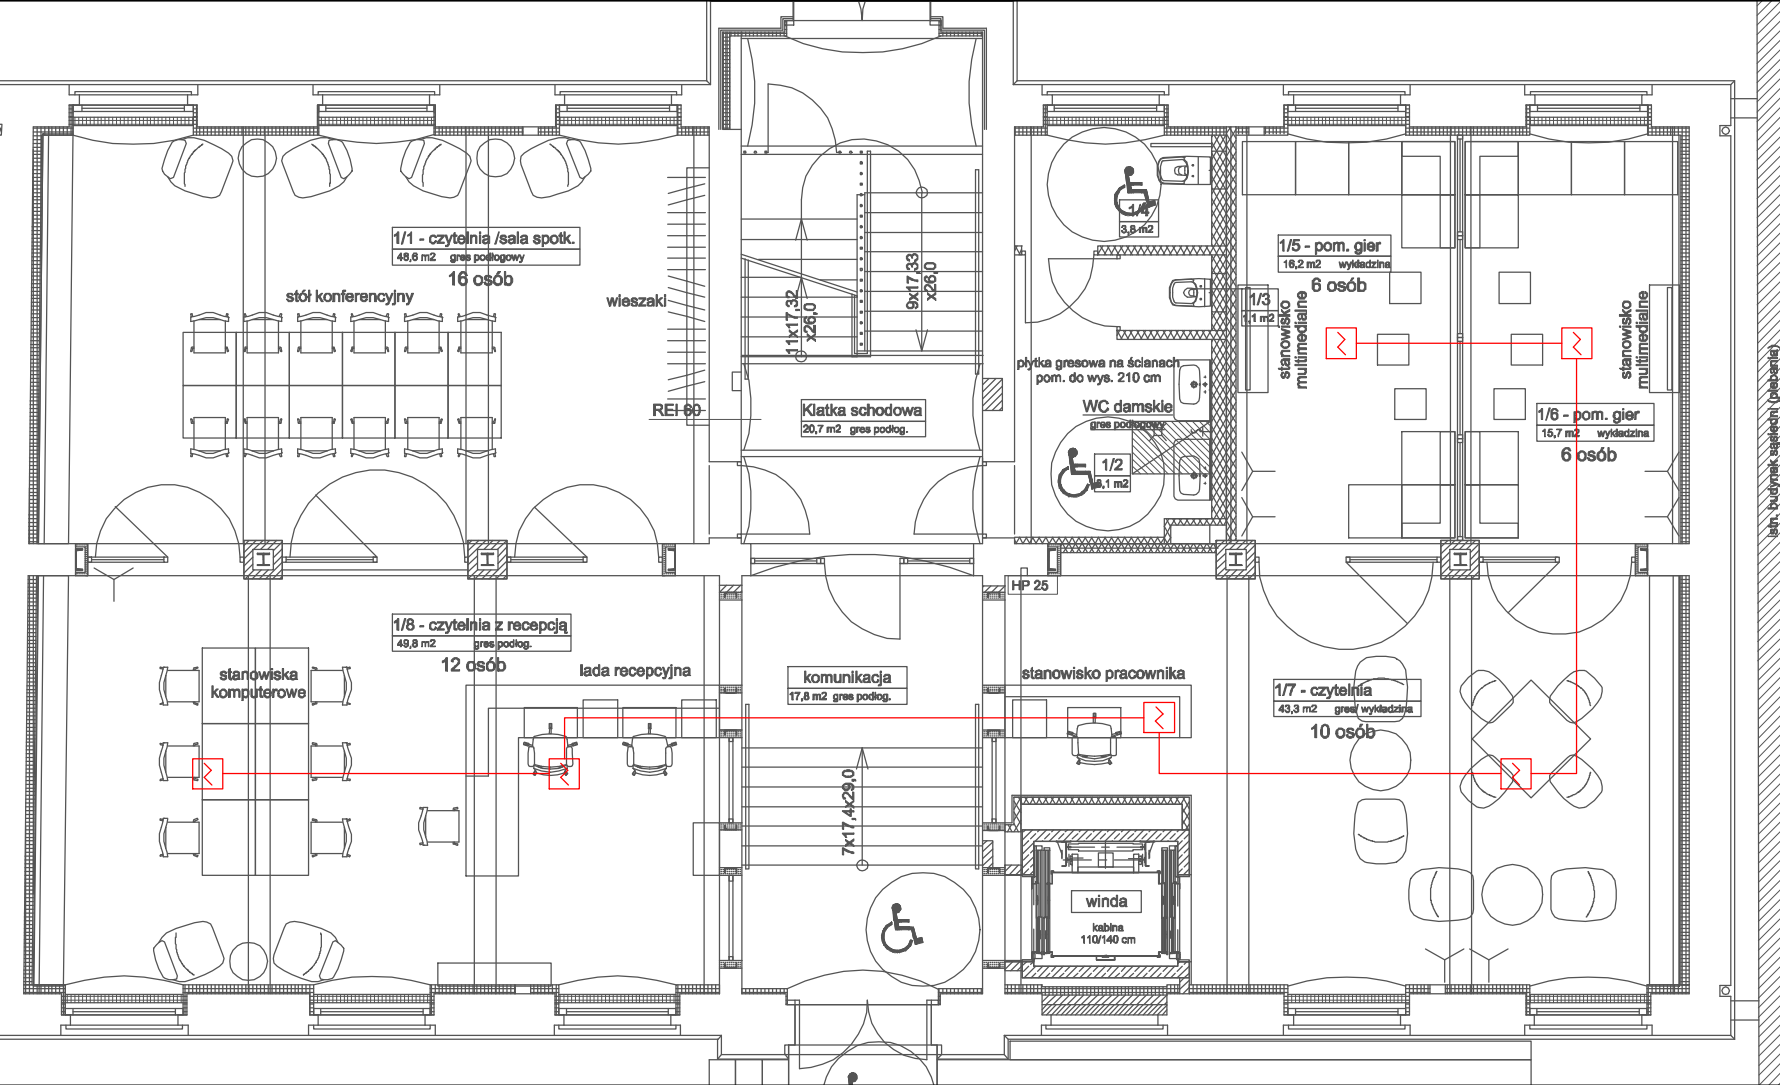

PARTER

UWAGI:

- czujniki dymu montować min. 50cm od ścian, przeszkód i podciągów oraz min. 150 cm od elementów nawiewno-wyiewnych wentylacji.
- jeżeli wysokość podciagu przekracza 10% wysokości pomieszczenia powierzchnie taką traktować jak osobne pomieszczenie i w razie potrzeby dołożyć czujnik.

LEGENDA

-  AUTONOMICZNA optyczna czujka dymu ADR-20N
-  kabel łączeniowy YDY 2x0,5mm

NETCOM

NETCOM Building Technologies Sp. z o.o.

71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6
tel.+48 914318590; fax.+48 914318599
email: biuro@netcom.pl; www.netcom.pl

Projektant:

mgr inż. Bartosz Szymanowski
Lic. PZT II st. nr 0010169
PISA 780/P/2006

Podpis:

Asystent projektu:

tech. Adrian Kasprzak
PZT I st. 1585/IK/2009

Podpis:

Nazwa inwestycji:

PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Adres inwestycji:

Pl. Matki Teresy z Kalkuty 8
71-622 Szczecin

Inwestor:

Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie
ul. J. Hoene-Wrońskiego 1
71-302 Szczecin

Temat rysunku:

ROZMIESZCZENIE AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU

Faza:

PROJEKT WYKONAWCZY

Branża:

NISKIE PRĄDY

Skala:

Data:

1:100

14.04.2016

Numer rysunku:

3

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE/
COPY RIGHTS RESERVED

Projekt ten chroniony jest prawem zgodnie z Ustawą
o Prawie Autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie,
odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora
jest niedozwolone i podlega karze.