RG



SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY TP2

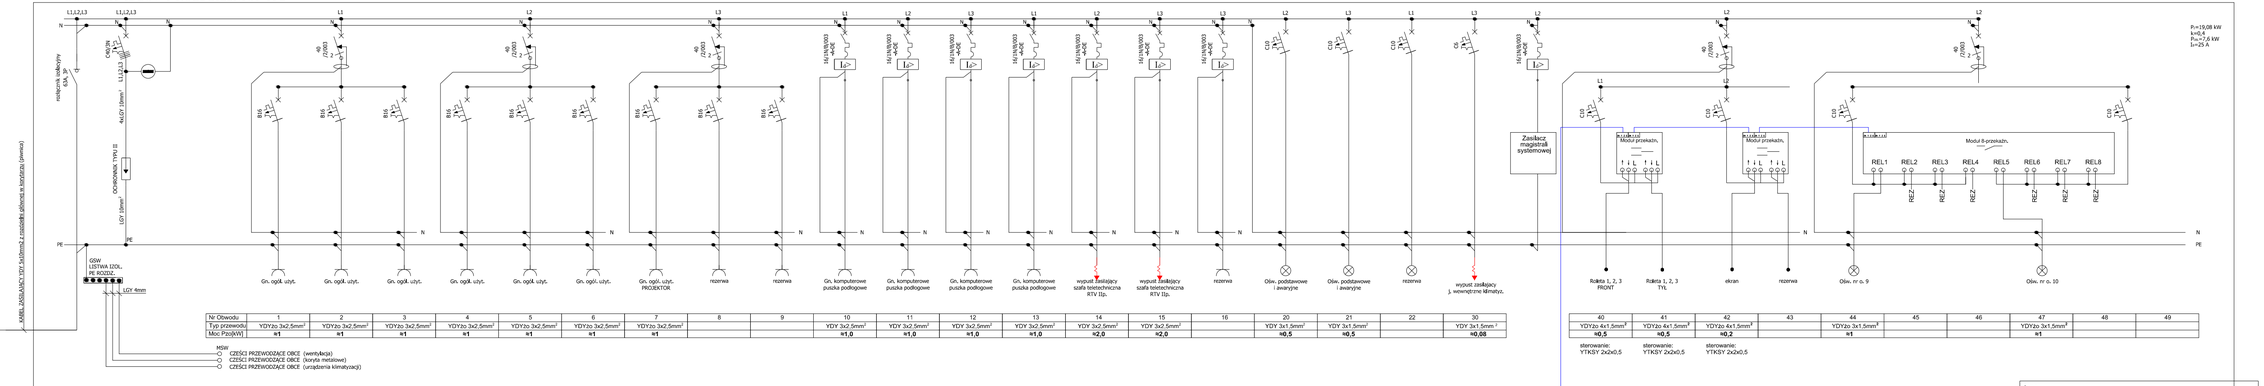

Nr Obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	20	21	22	30
Typ przewodu	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²	YDYżo 3x2,5mm²			YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²	YDY 3x2,5mm²		YDY 3x1,5mm²	YDY 3x1,5mm²		YDY 3x1,5mm ²
Moc Pz(zł/kW)	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1	≈1			≈1,0	≈1,0	≈1,0	≈1,0	≈2,0	≈2,0		≈0,5	≈0,5		≈0,08

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
YDYżo 4x1,5mm²	YDYżo 4x1,5mm²	YDYżo 4x1,5mm²		YDYżo 3x1,5mm²			YDYżo 3x1,5mm²		
≈0,5	≈0,5	≈0,2		≈1			≈1		
sterowanie: YTKSY 2x2x0,5	sterowanie: YTKSY 2x2x0,5	sterowanie: YTKSY 2x2x0,5							

MSW
- CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE (wentylacja)
- CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE (konstr metalowe)
- CZĘŚCI PRZEWODZĄCE OBCE (urządzenia klimatyzacji)

LEGENDA:

Pz - MOC ZAINSTALOWANA TABLICY.
k - WSPÓŁCZYNNIK JEDNOCZESNOŚCI TABLICY.
Pos. - MOC OBLICZONA TABLICY.
Pzo - MOC ZAINSTALOWANA POSZCZEGÓLNYCH OBWODÓW.

UWAGI:
1. OBUDOWĘ ROZDZIELNICY POŁĄCZYĆ Z ŻYŁĄ PE.
2. OBOWIĄZKOWO OPISAĆ OBWODY ROZDZIELNI NA WEWNĘTRZNEJ STRONIE DRZWICZEK TABLICY.
3. NA WSZYSTKIE APARATY ZASTOSOWAĆ OSŁONY IZOLACYJNE.
4. PRZEWODY I KABLE ELEKTRYCZNE OBOWIĄZKOWO OZNACZYĆ.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM POPRZEZ STOSOWANIE OGRODZEŃ I OBUDÓW
OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM POPRZEZ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

System zasilania: TN-S
Napięcie sieci: 230/400V
Icn: 6kA
IP rozdz. IP31
klasa ochronności: II lub metalowa

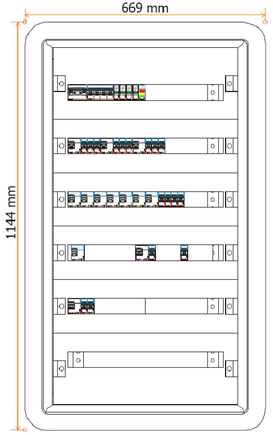

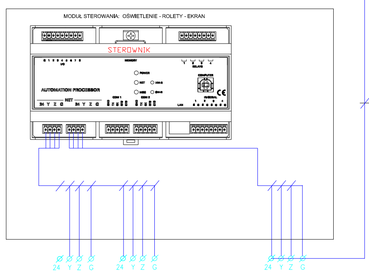

sterowanie:
przewód zgodnie ze standartem sterownika

faza	PROJEKT BUDOWLANY
branża	ELEKTRYCZNA
nazwa obiektu	Przebudowa budynku biblioteki
adres obiektu	Plac Matki Teresy z Kalkuty 8 Szczecin działki nr 13/8, 13/10, 13/11
inwestor	Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie ul. J. Hoene-Wrońskiego 1 71-302 Szczecin
jednostka projektowa:	STUDIO PROJEKTOWE ARCHITEKTURY I WNĘTRZ www.kioprojekt.pl mail: biuro@kioprojekt.pl ul. Kombatantów 27, 71-809 Szczecin tel. 501 103 220, 604 653 000
autorzy, opracowujący: mgr inż. Dariusz Żuń	podpisy
projektant główny: Leon Żuń upr. bud. nr 293/Sz/83	
sprawdzający: inż. Sławomir Sarosiek upr. bud. nr 65/64	
temat rysunku	**SCHEMAT ROZDZIELNI TP2**
nr rys. **16e**	skala rys.
data	luty 2017